

ISAFJORD

ALTANPROJEKT



KOMMUNENS

BEMÆRKNINGER PÅ SENESTE ANSØGNING

- **MOD GADEN:**
- 5. sals mansardaltaner (tagaltaner) og 1. sal altan tillades ikke og anbefales ind mod gården
- Altanbund skal ændres fra stålbund til betonbund med tilpasset relief som harmoner med facaden
- Gadealtaner i fulde ranker
- **GÅRDEN:**
- Dybden for 5. sals mansardaltaner (tagaltaner) skal reduceres fra 1,3m i dybden til 1,0m.
- Da ejendommen har 5 makrikler skal der mellem matrikelskel monteres indbliksskærme.


NY ALTANTYPE

MOD GADEN

Opstalt



Snit

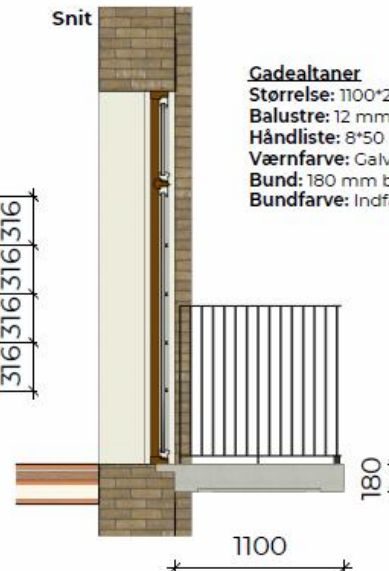

Gadealtaner

Størrelse: 1100*2384 mm

Balustre: 12 mm rundstål

Håndliste: 8*50 mm fladstål

Værnfarve: Galvaniseres og pulverlakeres rustik sort (SW303 Noir)

Bund: 180 mm betonbund med relief i underside

Bundfarve: Indfarves lys grå "R95" (PL Beton)

Farveprøver



Altanbund: R95 (PL Beton)



Værn: sw303

Plan



Relief i underside



Visualisering



MANSAARDALTAN

MOD GÅRDEN

Opstalt



Snit




TYPE
(26)503
TEGNING
1-20 Opstalt_Tagaltan

Farveprøve



Værn: sw303

Plan

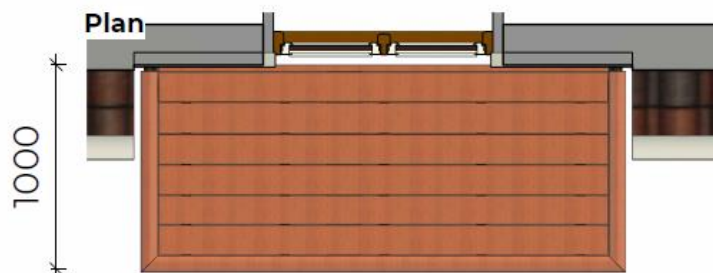

2345

Tagaltaner

Størrelse: 1000*2345

Bund: Stålbund i galvaniseret stål (UNP160) med glat front.

Farve: Hele altanen vil blive leveret galvaniseret og pulverlakeret sort (sw303 Noir)

Balustre: 12 mm rundstål

Håndliste: Halvrundt håndlisteprofil i hårdtræ

Signatur

RX Ranke Nr.
(XX) Positionsnr.
(S) Indbliksskærm Til Skel

PROJEKT	SAGSBYNAVN	DAT.	
Myndighedsprojekt	Altanaprojekt	16294	
BYGNINGS			
B/S Isafjord	TJ	SKALA	FORMAT
ADRESSE / MATRIKEL NR.	JVH	1:20	A3
Isafjordsgade 1 m.fl. 2300 København		DATO	
Metr. 40, 402, 403, 404, 405 AKK		12-01-2022	
	Revision	REV DATO	

FREMTIDIGE

FACADE MOD GADE

Egilsgade (Gadefacade)

Matr. skel
405 40

Egilsgade (Gadefacade)

Matr. skel
40 195



Isafjordsgade (Gadefacade)

Matr. skel
404 405



SPØRGSMÅL

